

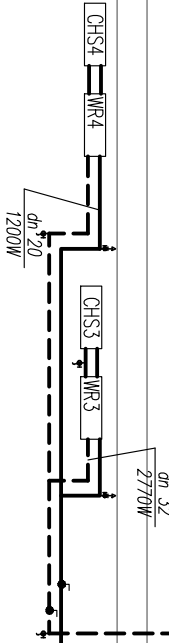
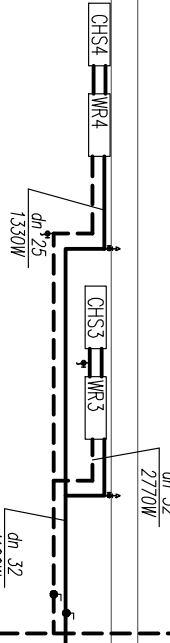
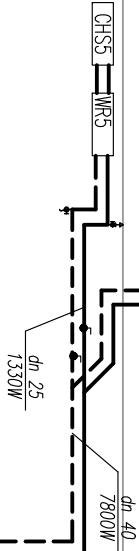



Zbiornik odpowietrzający nieprzepływowy
typ A–Pz o poj. 4,3l z automatycznym odpowietrznikiem

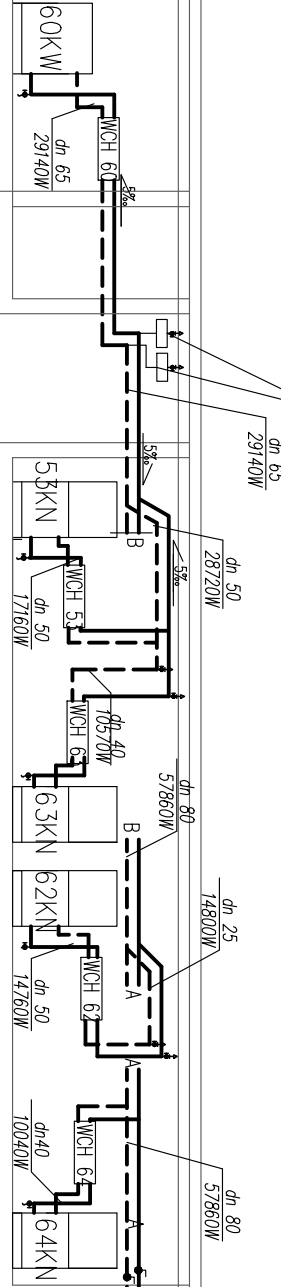

SCHEMAT WĘZŁA REGULACYJNEGO DLA CHŁODNIC W CENTRALACH WENT.

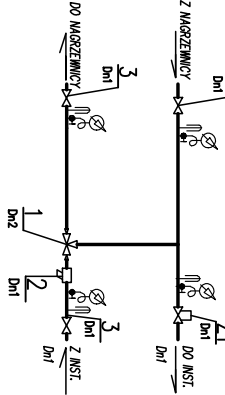

- 1 ZAMÓR REGULACYJNY TRADYCYJNY - WŁ. OŚCIEŻENIA CENTRAL
- 2 RUK. MONTAŻOWY
- 3 ZAMÓR ODCIĄGOWY
- Z1 ZAMÓR RÓWNOCIĄCZY

OZNACZENIA

- Przewody instalacji WCH 7/12C z rur st. czarnych nowoprojektowane
- WCH 53
- Węzeł regulacyjny wg załączonego schematu
- Dane elementów węzła podane w tabeli w opisie
- WR 4
- Węzeł regulacyjny chłodnicy strefowej

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do podobnych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

STEFAN GŁAZ
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
02-550 Warszawa ul. J. Dąbrowskiego 1m8 REGON: 142 453 154, NIP: 521-168-81-80
Tel. 22 845 18 38; e-mail: stefan_g@poczta.onet.pl

KANIEWSKI ARCHITEKCI
KRZYSZTOF KANIEWSKI
02-798 Warszawa ul. Pod Lipką 1/39 REGON 146 906 167, NIP: 891-150-99-59
Tel. 532 828 853; e-mail: kiz@kaniewski@interia.pl

Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
Nazwa/adres obiektu:	Budynek A1 Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ ul. Madalińskiego 25 02-544 Warszawa
Inwestor / Zamawiający:	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres Inwestora:	ul. Madalińskiego 25 02-544 Warszawa
Nazwa zadania:	Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej

Projektant:	mgr inż. Anna Główna	Specjalność, nr upr.	Podpis
Opracował(a):			

Sprawdził:	mgr inż. Danuta Dudonis	upr. bud. w specjalności instal. w zakresie instal. sanit.	
Branda:	SANITARNIA - WENT. MECH	Data:	08.2014r

Nazwa rysunku:	ROZWIINIĘCIE INST. W. CHŁ. 7/12C	Skala:	1:100
Zakres opracowania:	PW INSTALACJI CTZ, CTS I WCH		

Numer rysunku:	Nr kontynuacji	Skądin	Branda	Opracowanie	Edyp	Numer	Revizja

- PW - S - CT - 0 - R09 0