

INVESTOR

**Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny**



ul. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa

INWESTYCJA

**Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny**

ul. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa

NAZWA SCHEMATU

SZAFKA AUTOMATYKI
SA.P1.BMS11

BIURO
PROJEKTOWE



BMS Tech
ul. Solankowa 4 m 24
02-939 Warszawa
www.bmstech.pl

Opracował:

Piotr Czernicki

Projektować:

Dariusz Jastrzębski

Sprawdź:

Waldemar Lasek

BMS

BRANŽA


FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGA:

1. Przy zabudowie aparatów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń z DTR
2. Lokalizacja urządzeń pokazana na rzutach systemu BMS
3. Połączenie magistral wykonać zgodnie z rysunkiem topologii sieci
4. Kable powinny być opisane numerem projektowym kabla
5. Zasilić szafę z najbliższej rozdzielni elektrycznej

	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C	panel światłowodowy panel wieszak 1U panel krosowy 24 x RJ45 kat 6 panel wieszak 1U switch 24-port 10/100 PoE panel zasilający wentylator 1U 4G 50/125 do szafy SA.P-1a.BMS01 13 x UTP kat. 6 4x2x0,5 UPS - 620VA							
D								
E								
F	OBJEKT: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Warszawa PROJEKTANT: DARIUSZ JASTRZĘBSKI Ma - 346/02 DATA 07.2013 Rysunek: Schematy szafy systemu BMS Nazwa szafy automatyki: SA.P1.BMS11 PROJEKT WYKONAWCZY STRONA 1							
	1	2	3	4	5	6	7	8

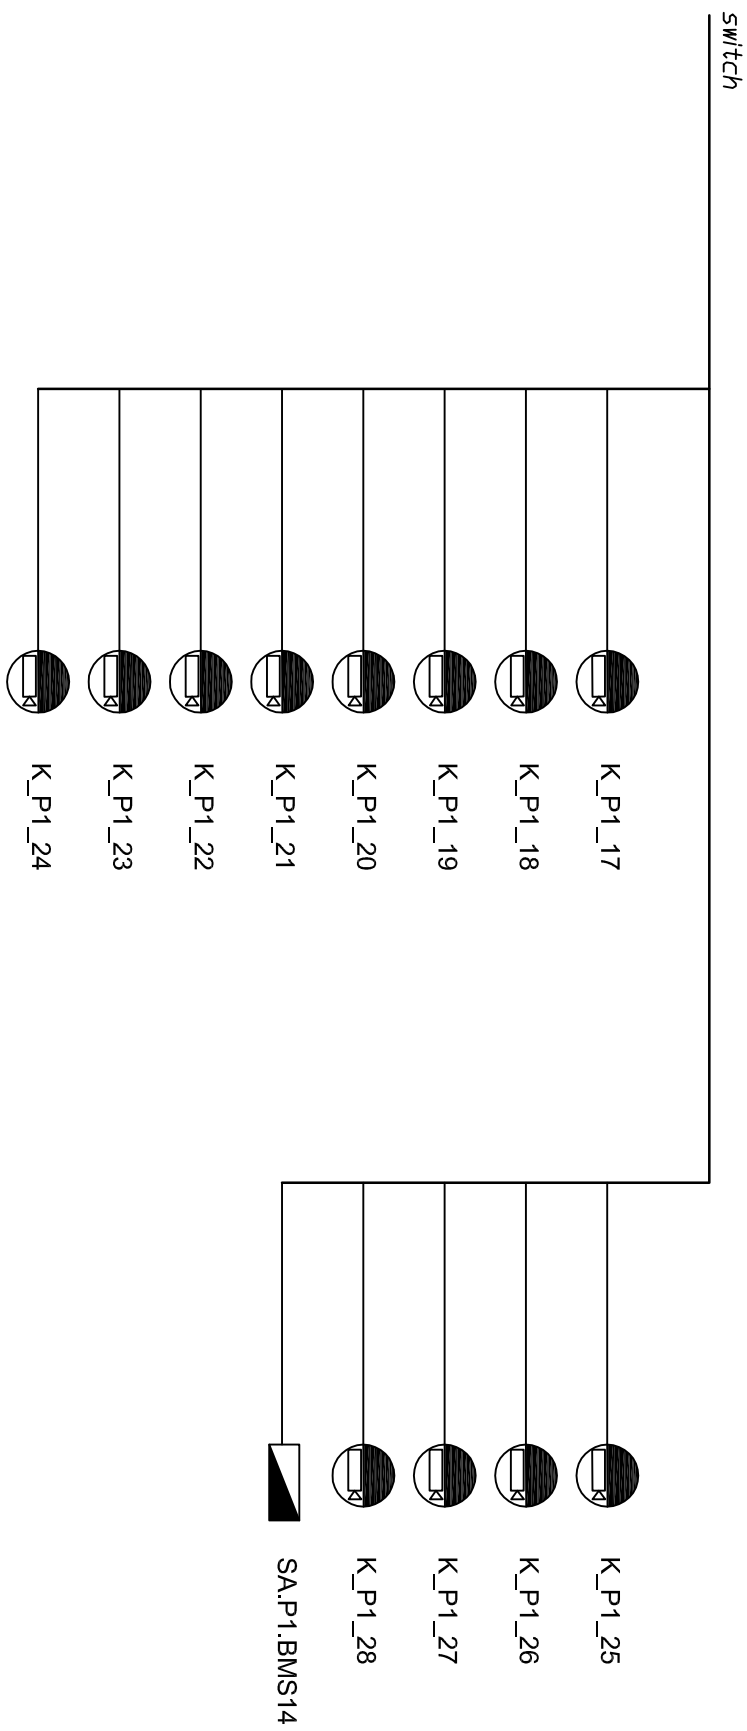

Zestawienie materiałów				SA.P1.BMS11	
Nr	Symbol	Ilość	Opis	Producent	
1		1	Zabezpieczenie nadprądowe C10 1P (montaż w rozdzielni TR/I/3)		
2		1	Szafa 10U z panelem wentylacyjnym i termostatem		
3		1	UPS 230V 620VA		
4		1	kompletny panel światłowodowy		
5		2	kompletny panel wisząkowy		
6		1	kompletny panel krosowy 24x RJ45		
7		1	kompletny switch 24 portowy 10/100 PoE z modułami światłowodowymi		
8		1	panel zasilający		
9		4	Kamera IP Sarix IM, D-N, 1.2 Mpx, ABF		
10		4	Uchwyty na wysięgniki do IM-V, IM-E, szary		
11		4	Uchwyty ścienny wandal. do IE, IM-V, IM-E		
12		8	Kamera IP Sarix P, 2 Mpx x 30Kl/s 3-9mm DN, wew., ABF		
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Lista kablowa SA.P1.BMS11				
Nr	Źródło	Oznaczenie	Typ	Cel
1	SA.P1.BMS11		VDYżo 3x2,5	TR/I/3
2	SA.P1.BMS11	-W.P1.BMS11.01	UTP kat. 6	kamera CCTV
3	SA.P1.BMS11	(...)	UTP kat. 6	kamery CCTV zgodnje ze schematem ze str. 2
4	SA.P1.BMS11	-W.P1.BMS11.12	UTP kat. 6	kamera CCTV
5	SA.P1.BMS11	-W.P1.BMS11.13	UTP kat. 6	szafa BMS SA.P2.BMS13
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBJEKT:		PROJEKTANT:		Rysunek:		Nazwa szafy automatyki:	
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Warszawa		DARIUSZ JASTRZĘBSKI		Schematy szafy systemu BMS		SA.PI.BMS11	
		Ma - 346/02					
DATA		REWIZJA		SYSTEM BMS		PROJEKT WYKONAWCZY	
07.2013							
						STRONA	
						3	

[illegible]