

INVESTOR

Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny
ul. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa



INWESTYCJA

**Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny**

ul. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa

BIURO
PROJEKTOWE



BMS Tech
ul. Solankowa 4 m 24
02-939 Warszawa
www.bmstech.pl

Opracował:

Piotr Czernicki

Projektował:

Dariusz Jastrzębski

Sprawdził:

Waldemar Lasek

UWAGA:

1. Przy zabudowie aparatów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń z DTR
2. Lokalizacja urządzeń pokazana na rzutach systemu BMS
3. Połączenie magistral wykonać zgodnie z rysunkiem topologii sieci
4. Kable powinny być opisane numerem projektowym kabla
5. Zasilić szafę z najbliższej rozdzielni elektrycznej

NAZWA SCHEMATU


SZAFKA AUTOMATYKI
SA.P-1.BMS05

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŽA

BMS

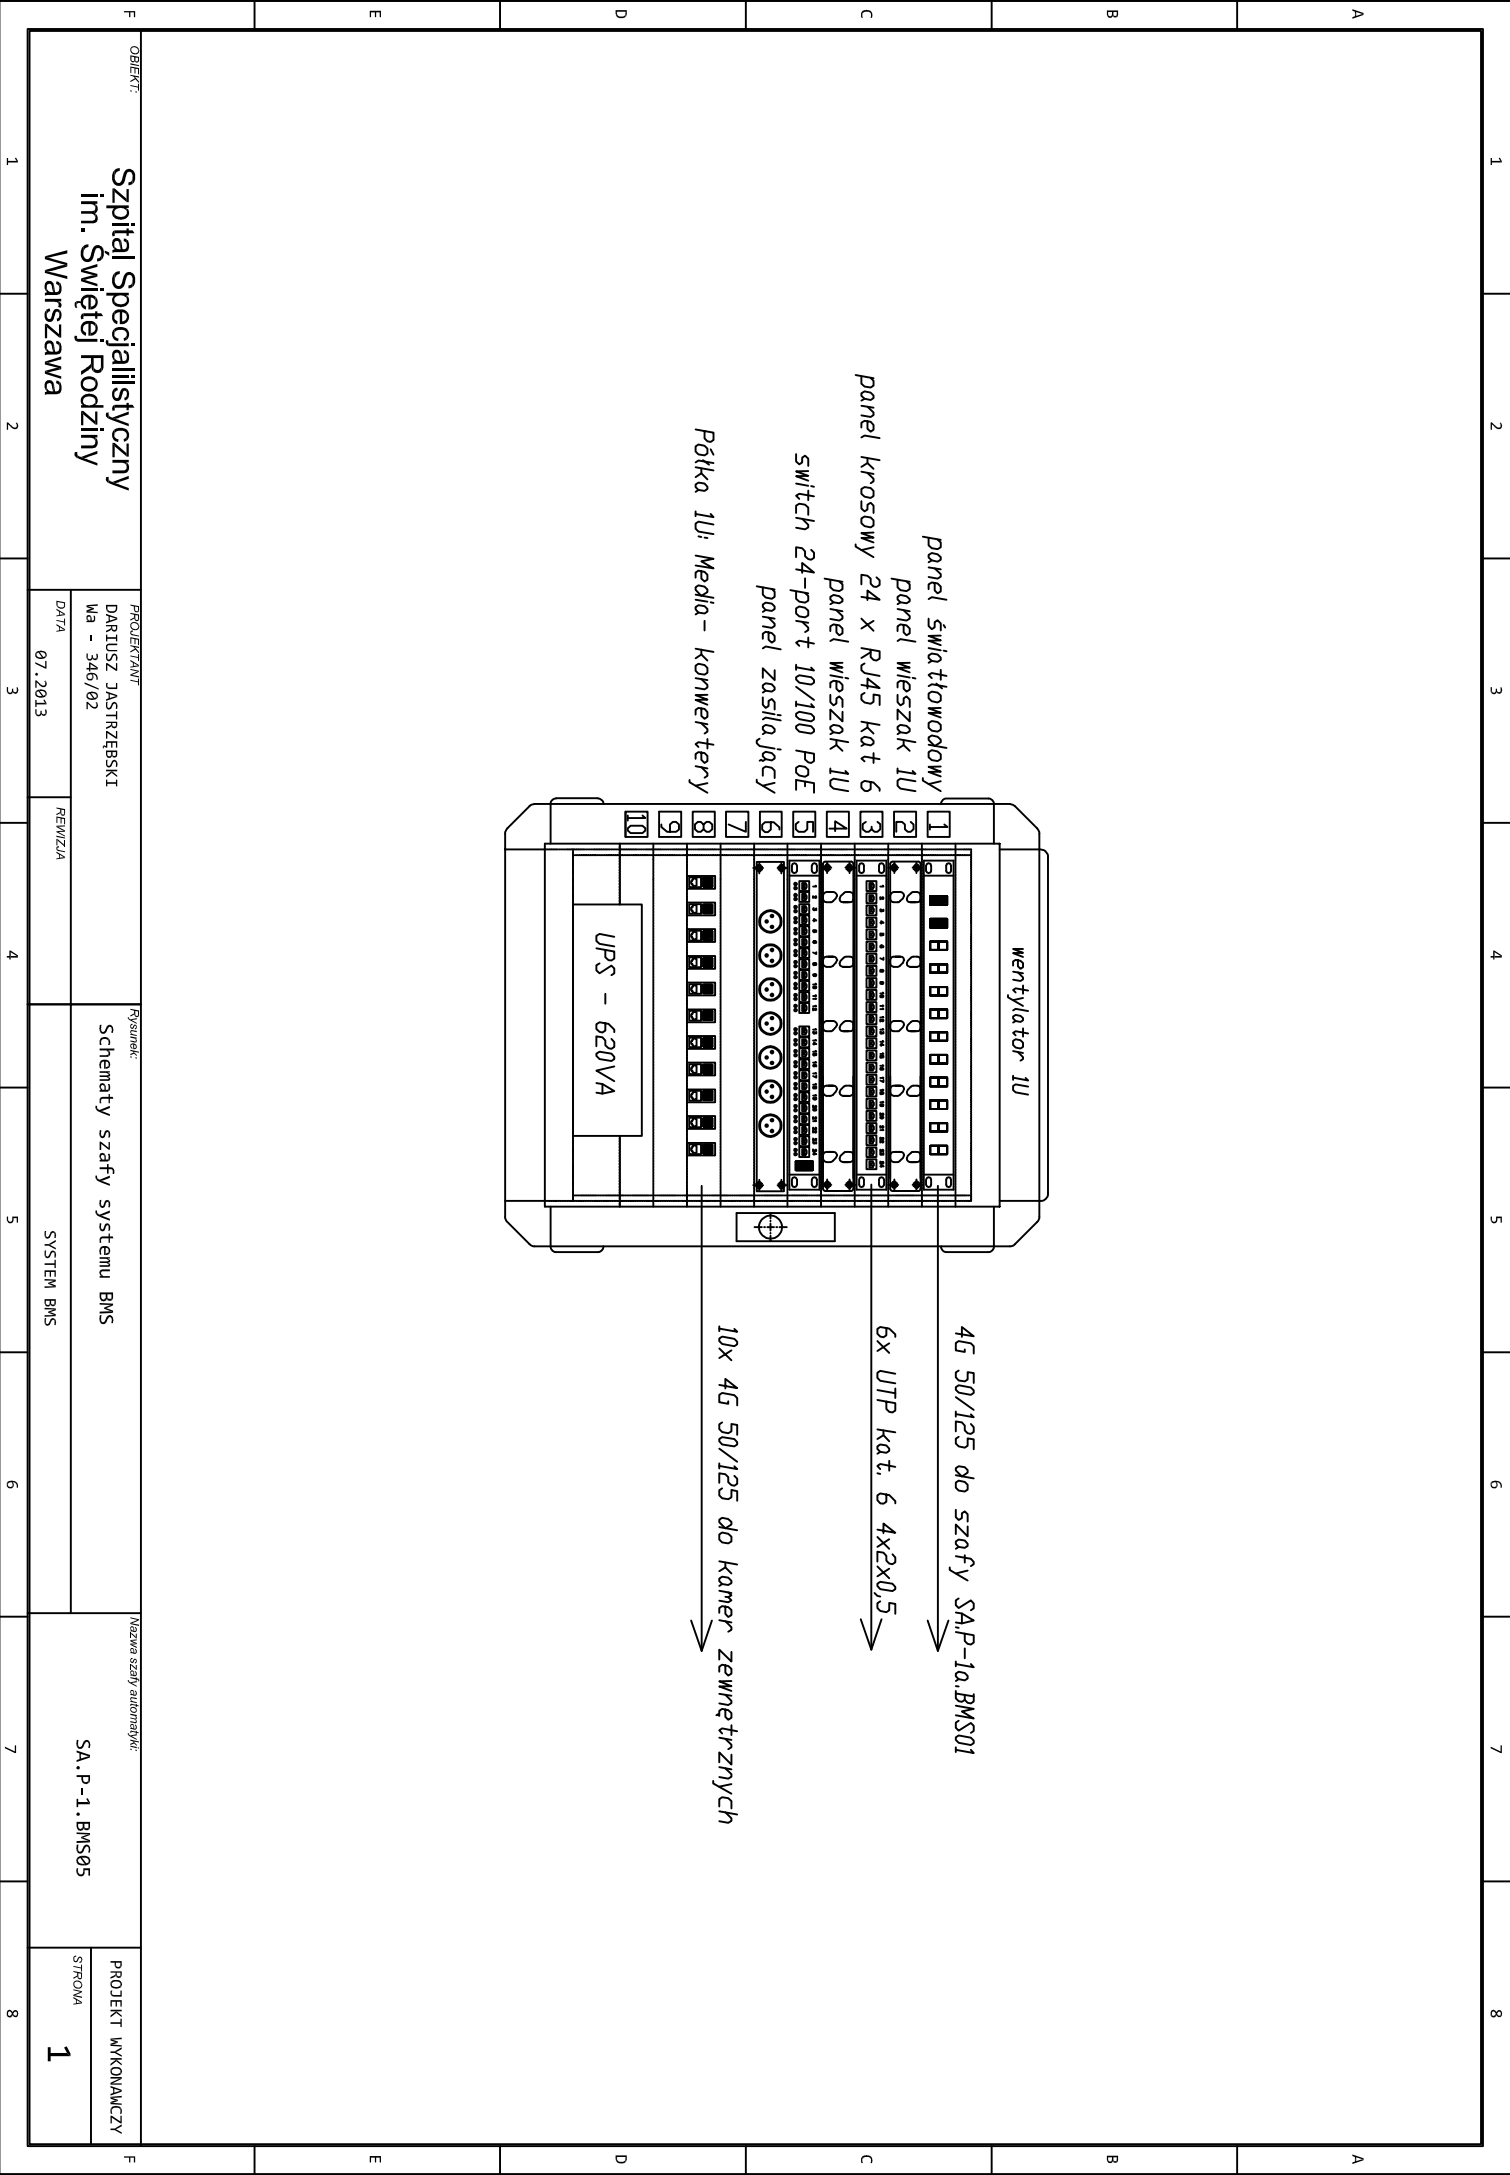

Lista kablowa					SA.P-1.BMS05				
Nr	Źródło	Oznaczenie	Typ	Cel	1	2	3	4	5
1	SA.P-1.BMS05		YDżo 3x2,5	TSR-21					
2	SA.P-1.BMS05	-W.P-1.BMS05.01	UTP kat. 6	kamera CCTV					
3	SA.P-1.BMS05	(...)	UTP kat. 6	kamery CCTV zgodnie ze schematem ze str. 2					
4	SA.P-1.BMS05	-W.P-1.BMS05.05	UTP kat. 6	kamera CCTV					
5	SA.P-1.BMS05	-W.P-1.BMS05.06	UTP kat. 6	szafa BMS SA.P-2.BMS02					
6	SA.P-1.BMS05	-W.P-1.BMS05.07	4G 50/125	kamera CCTV- zewnętrzna					
7	SA.P-1.BMS05	(...)	4G 50/125	kamery CCTV- zewn. zgodnie ze schematem ze str.2					
8	SA.P-1.BMS05	-W.P-1.BMS05.16	4G 50/125	kamera CCTV- zewnętrzna					
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Zestawienie materiałów					SA.P-1.BMS05				
Nr	Symbol	Ilość	Opis	Producent	1	2	3	4	5
1		1	Zabezpieczenie nadprądowe C10 1P (montaż w rozdzielni TSR-21)						
2		1	Szafa 10U z panelem wentylacyjnym i termostatem						
3		1	UPS 230V 620VA						
4		1	kompletny panel światłowodowy						
5		2	kompletny panel wieszakowy						
6		1	kompletny panel krosowy 24x RJ45						
7		1	kompletny switch 24 portowy 10/100 PoE z modułami światłowodowymi						
8		1	Panel zasilający						
9		10	Media- konwerter światłowodowy						
10		1	kamera IP Sarix IM, D-N, 1.2 Mpx, "Auto Back Focus (ABF)"						
11		1	Uchwył na wysięgnik do IM-V, IM-E, szary						
12		1	Uchwył ścienny wandal. Do IE, IM-V, IM-E						
13		3	kamera IP Sarix EP IX, 2.1 Mpx, "Auto Back Focus (ABF)"						
14		9	kamera IP Sarix EP IX, SupreVision, 1.2 Mpx, "Auto Back Focus (ABF)"						
15		12	Obiektyw 1/3", 2.8-12mm, max 3Mpx						
16		12	Obud. Grz. Went. Zas. 230~, uchwył, osł.						
17		1	Spectra FullHD, x20, wysięgnik zewn., "Auto Back focus (ABF)"						
18		1	Uchwył do spectra, szary, trafo 230V/24V						
19		1	Adapter naroż. Do LWM41, IMM lub IA018						
20		7	Adapter słup. Do uchwyłów LWM41 lub IMM						
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

PROJEKT WYKONAWCZY		SYSTEM BMS		SYSTEM BMS		SA.P-1.BMS05		3	
PROJEKT	WYKONAWCZY	SYSTEM BMS	SYSTEM BMS	SYSTEM BMS	SYSTEM BMS	SYSTEM BMS	SYSTEM BMS	SYSTEM BMS	SYSTEM BMS
STRONA	3								

OBJEKT: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Warszawa

PROJEKTANT: DARIUSZ JASTRZĘBSKI Ma - 346/02 DATA: 07.2013

REWIZJA

RYSUJEK: Schematy szafy systemu BMS